



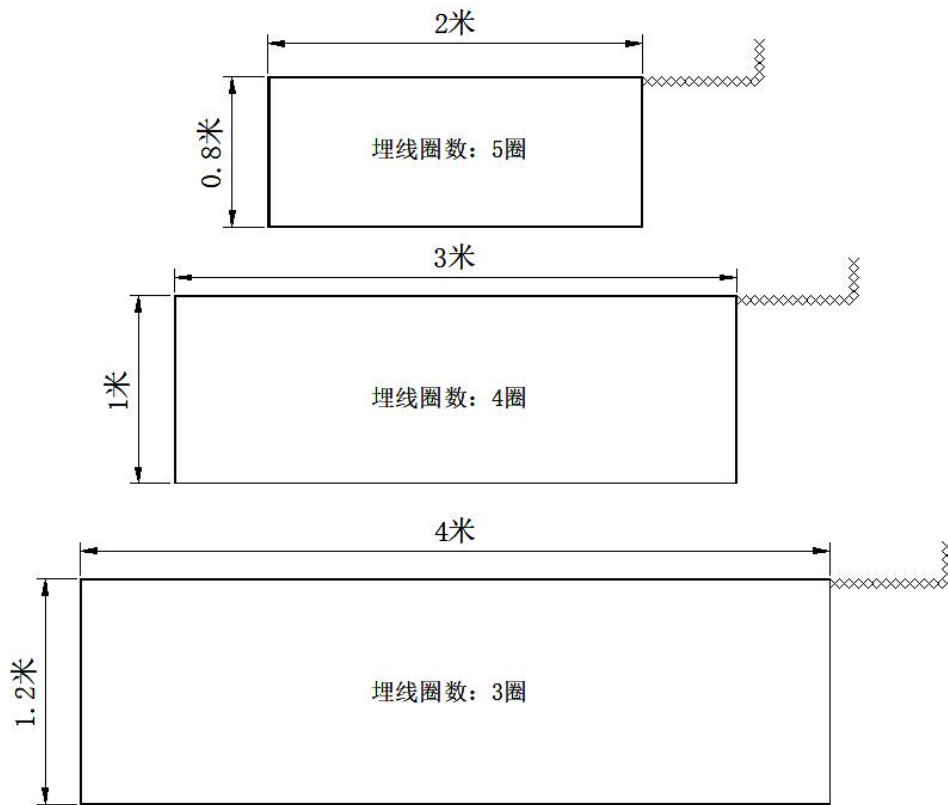


地磁线圈尺寸建议规范



注意事项:

地面要求	预埋线与钢筋混凝土的距离间隔需要大于 40mm。	
双绞线要求建议	至少每米双绞 20 次 并处于麻花扭结状态一直到接入门控制器；	
双绞线长度建议	建议绞线长度：最大不超过 50 米；	
电线规格建议	建议电线规格：RV 0.5-0.75；	
布线槽尺寸建议	建议宽度：5-8mm 建议深度：30-50mm	